


ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA (T2)

Istniejąca tablica węgkowa  
lokalizacja: poziom +1

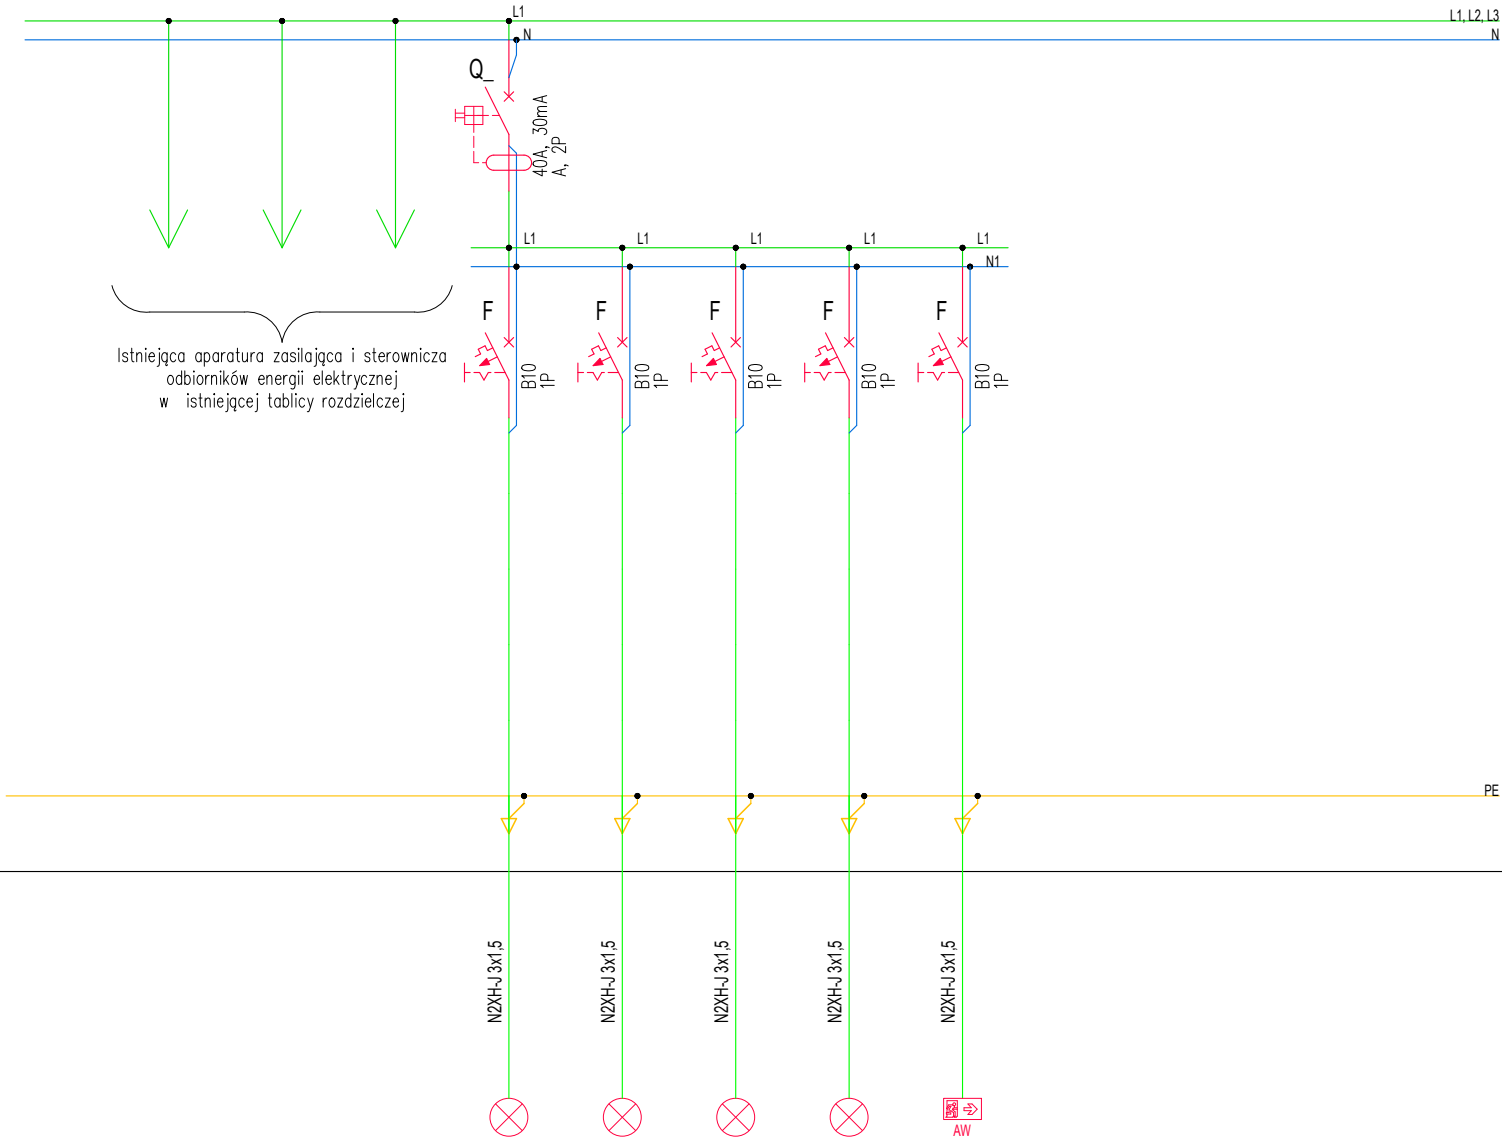

-	T2/O1	T2/O2	T2/O3	T2/O4	T2/AW1
istniejące obwody odbiorcze	oświetlenie podstawowe + AW	oświetlenie podstawowe + AW	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
-	0,54	xxx	xxx	xxx	0,05

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

- Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa części czynnych
  - stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

- Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyłączenie zasilania
  - izolacja podwójna lub wzmocniona
  - urządzenia II klasy ochronności

- Ochrona uzupełniająca:
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe nieprzekraczające I=30 mA
  - dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury zabezpieczającej

Inwestycja  
Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Lokalizacja  
Kraków, ul. Na Wrzosach 57 n  
obr. 53 Podgórze, działka nr. 695

Inwestor  
Gmina Miejska Kraków - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego  
ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków

Projektant  
mgr inż. Piotr Piwowoński  
upr. nr MAP/0109/IPWOE/04

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Stadium	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	-	czerwiec 2021

Tytuł rysunku  
Schemat ideowy zasilania - Istniejąca tablica piętrowa budynku (T2)